

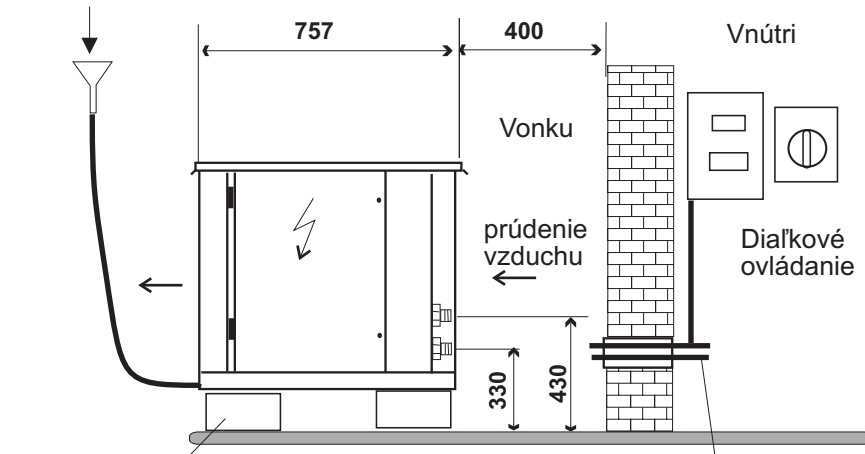



napúšťanie
vypúšťanie

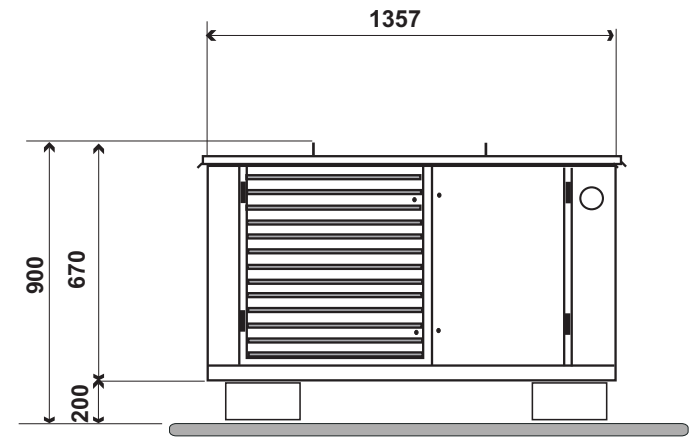

Betónové pätky

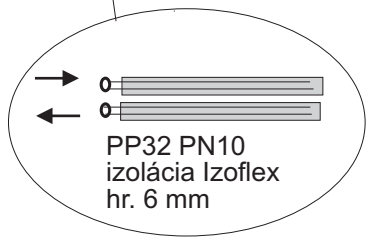



ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

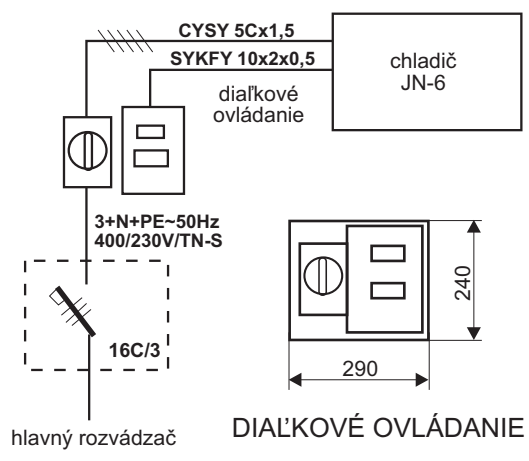

DIALKOVÉ OVLÁDANIE

UMIESTNENIE CHLADIČA

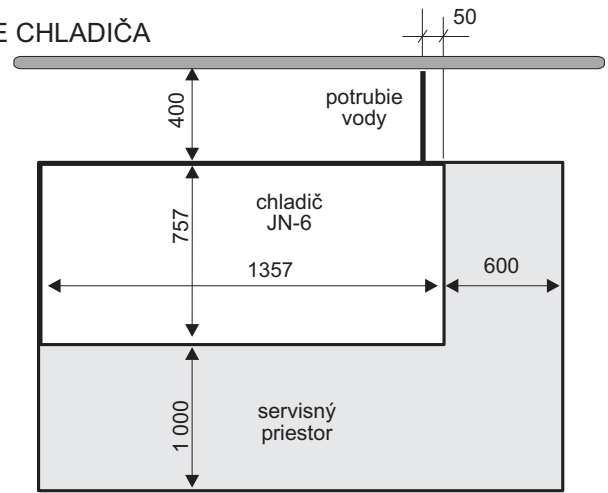

 JARES JARES Therm s.r.o.	NÁZOV :	Počet listov: 1
	Rozmerový náčrtok chladíča JN-6	List: 1
Vypracoval: Ing. Adamec	Číslo výkresu:	RN-JN-6